




**RELATÓRIO SOBRE ANÁLISE DO EFLUENTE DA ESTAÇÃO DE
TRATAMENTO DE ESGOTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE
DA BAHIA**

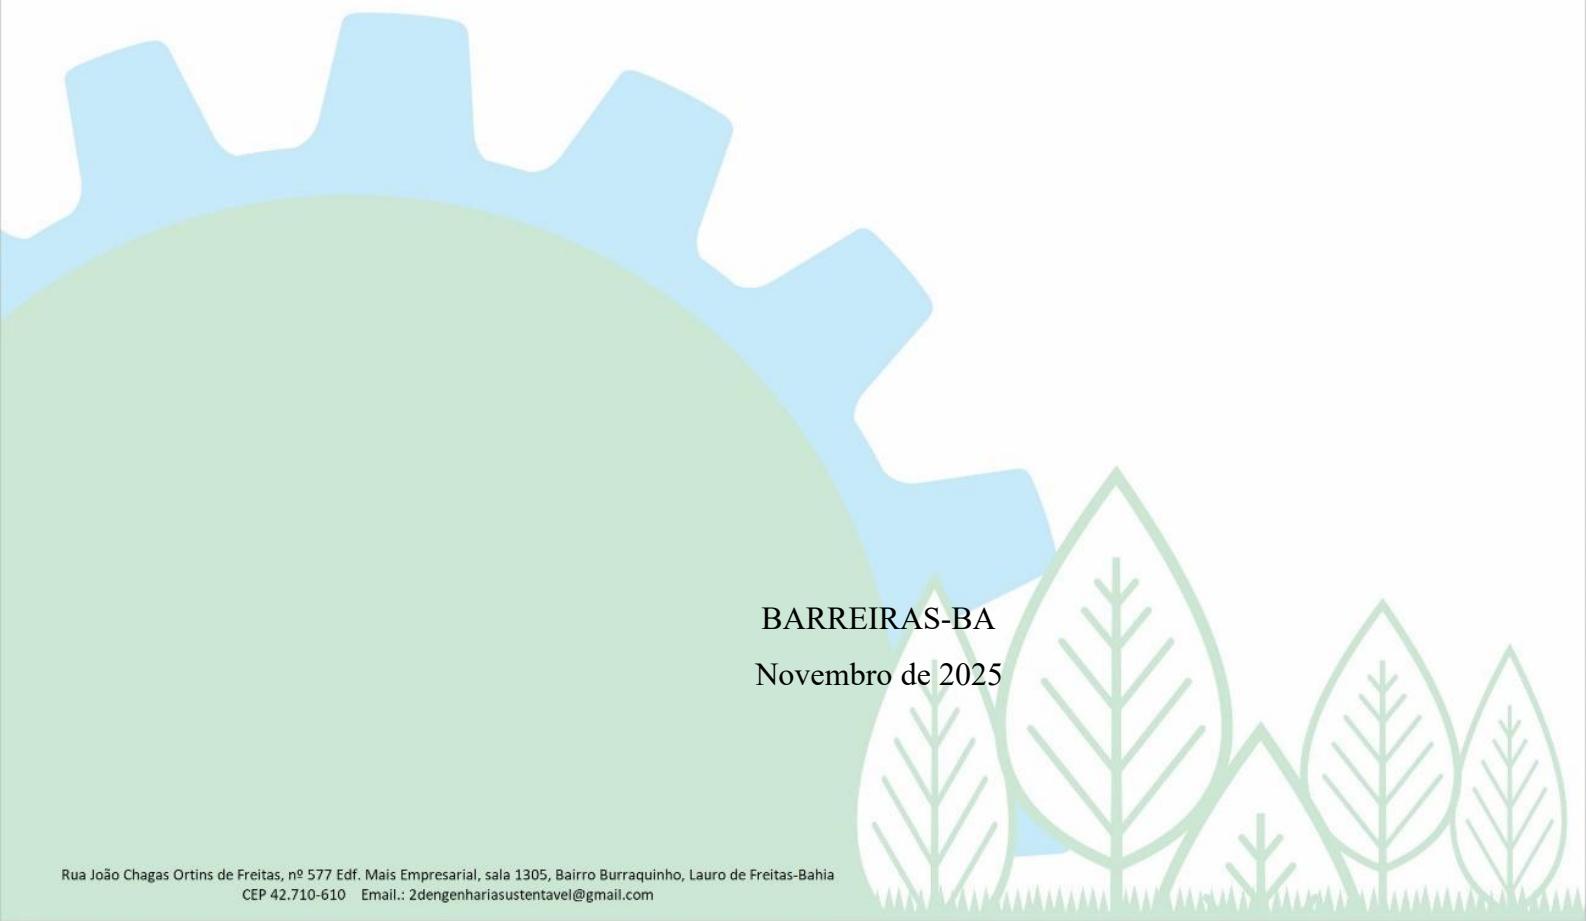

BARREIRAS-BA

Novembro de 2025

Lista de Siglas

DBO5,20: Demanda Bioquímica de Oxigênio em 5 dias à 20°C

DQO: Demanda Química de Oxigênio

ETE: Estação de Tratamento de Esgoto

FAS: Filtro Aerado Submerso

OD: oxigênio dissolvido

pH: potencial hidrogeniônico

PRFV: Plástico Revestido com Fibra de Vidro

RNFT: Resíduos Não Filtráveis Totais

SS: Sólidos em suspensão

SST: Sólidos suspensos totais

SSV: Sólidos suspensos voláteis

UASB/RAFA: Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente

Sumário

1	Introdução	4
1.1	Informações do Empreendimento	4
2	Objetivo	4
3	Normas Aplicáveis	5
4	Estação compacta de tratamento de esgoto	5
5	Tratamento do Efluente	7
6	Vazão	8
7	Conclusões e recomendações	9
8	Bibliografia	10
	ANEXO	11

1 Introdução

De forma geral o esgoto possui sua composição constituída por água e os resíduos deixados nela durante o processo do uso humano. Estes resíduos atribuem maior intensidade de algumas características a essa água como sólidos sedimentáveis, sólidos solúveis, sólidos inertes, nutrientes, compostos orgânicos, bactérias, organismos patogênicos, dentre outros.

O esgoto no momento da sua geração é considerado como bruto, pois suas características físicas, químicas e biológicas são nocivas para a saúde humana, por esse motivo é necessária a realização de um tratamento adequado levando em consideração com as características do esgoto e o meio no qual ele será lançado.

A função primordial de uma estação de tratamento é a realização da purificação as águas residuárias, de modo que haja a remoção dos poluentes. Devendo haver a redução da concentração de matéria orgânica, remoção dos sólidos, remoção de odores, neutralização dos agentes patogênicos e a conformidade com os padrões estabelecidos nas regulamentações ambientais que asseguram a proteção do meio ambiente e da saúde pública.

1.1 Informações do Empreendimento

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA;

Endereço: R. da prainha, nº. 1326 - Morada Nobre.

Cidade: Barreiras (BA);

2 Objetivo

Este relatório tem por objetivo tratar do monitoramento por meio da caracterização da qualidade do efluente tratado na Universidade Federal do Oeste da Bahia. Esse estudo também permitirá a condução de uma operação adequada em detrimento da verificação de eficiência da ETE.

3 Normas Aplicáveis

- **NBR 13969** - Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e disposição final dos efluentes líquidos - Projeto, construção e operação.
- **Resolução CONAMA 396/08** - Dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento das águas subterrâneas e dá outras providências.
- **Resolução CONAMA 420/09** - Dispõe sobre critérios e valores orientadores de qualidade do solo quanto à presença de substâncias químicas e estabelece diretrizes para o gerenciamento ambiental de áreas contaminadas por essas substâncias em decorrência de atividades antrópicas.
- **Resolução CONAMA Nº 430/11** - Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes.


4 Estação compacta de tratamento de esgoto

A estação de tratamento de esgoto (ETE) é do tipo modular, removível, não pressurizada construída em Poliéster Reforçado com Fibra de Vidro (PRFV) foi dimensionada para atender uma vazão de 4 litros por segundo, em um regime de 24 horas por dia.

A ETE é constituída pelas etapas apresentadas na Figura 1 por meio do fluxograma:



Figura 1 - Fluxograma da Estação de Tratamento de Esgoto

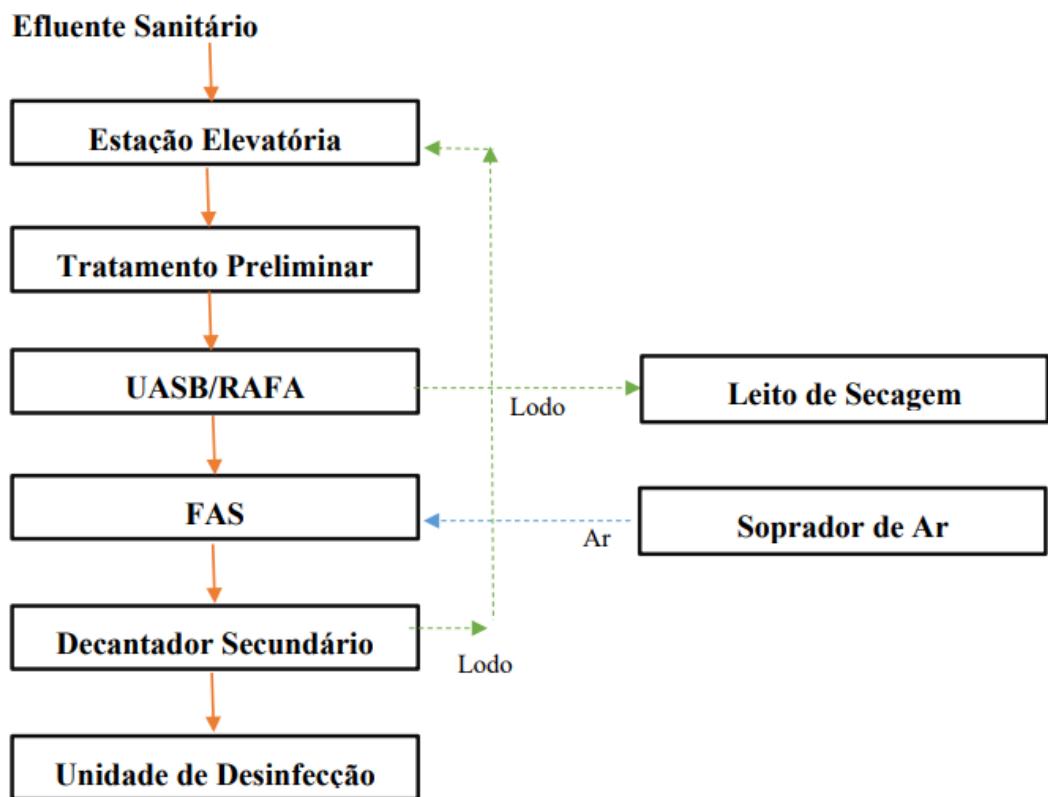

A estação elevatória possui a finalidade em realizar o recalque hidráulico das águas residuárias para que ela se eleve até a cota necessária para iniciar o tratamento. No tratamento preliminar composto pelo gradeamento e desarenador, ocorre respectivamente, a retirada dos sólidos grosseiros e a remoção de materiais sedimentáveis, especialmente areia por meio de ação física.

Na etapa seguinte o Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente de Manta de Lodo (UASB/RAFA), ocorre o tratamento biológico, no qual há predominantemente a remoção de matéria orgânica.

O Filtro Aerado Submerso realiza o tratamento aeróbio da matéria orgânica e a sua conversão em gás carbônico e água. Nessa etapa há a injeção mecânica de ar para aumentar a concentração de oxigênio dissolvido.

No Decantador secundário ocorre a separação entre o líquido que será lançado e os sólidos suspensos que retornarão para o sistema. Nessa etapa ocorre principalmente a retirada do lodo da água residuária, para que ele seja recirculado.

Na sequência do tratamento ocorre a clarificação e desinfecção. Nessa unidade será realizada a neutralização de patógenos que se mantinham no efluente por meio do uso de cloro e também pode haver a neutralização do pH caso o efluente esteja ácido.

Por fim, há a unidade do leito de secagem para o lodo produzido no sistema. O lodo será descartado quando atingir uma concentração excessiva para o tratamento.

O lançamento ocorre por meio de uma lagoa de evapotranspiração, na qual o efluente tratado será evapotranspirado por meio da vegetação, sofrerá evaporação devido à incidência solar e também irá infiltrar no solo. Essa unidade também consiste uma etapa de tratamento, uma vez que o processo de disposição em solo realiza a depuração por meio de processos físicos devido a retenção de sólidos no solo que se comporta como um leito filtrante, e também, processos bioquímicos devido à oxidação.

5 Tratamento do Efluente

5.1 Amostragem

Foram coletadas amostras do efluente, no dia 24 de outubro de 2025 e as análises foram finalizadas no dia 30 de outubro de 2025. As análises têm como finalidade avaliar a performance da ETE e comparar com os parâmetros recomendados pela Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA 430/2011, do Ministério do Meio Ambiente. Assim, está definido no **Art. 16**.

Tabela 1 – Resultado do tratamento

Parâmetros	Entrada (Efluente Bruto)	Saída (Efluente Tratado)	Valor de Referência	Eficiência
pH	7,75	7,1	5,0 - 9,0	-
DBO5	755 mg L ⁻¹	120 mg L ⁻¹	< 120 mg/L	84,11%
DQO	1.258mg L ⁻¹	62 mg L ⁻¹	-	95,07%
Temperatura	30,3 °C	28,8 °C	<40°C	-
RNFT	1.800 mg L ⁻¹	18,3 mg L ⁻¹	<30 mg L ⁻¹	-
Sólidos Sedimentáveis 1h	400,0 mL L ⁻¹	<0,1 mL L ⁻¹	≤ 1mL L ⁻¹	-
Sólidos Totais Dissolvidos	2600 mL L ⁻¹	297 mL L ⁻¹	-	-
Óleos e Graxas (Mineral)	<1,0 mg L ⁻¹	<1,0 mg L ⁻¹	≤ 20 mg L ⁻¹	-

Óleos e Graxas (Vegetal/Animal)	<1,0 mg L ⁻¹	<1,0 mg L ⁻¹	≤ 50 mg L ⁻¹	-
--	-------------------------	-------------------------	-------------------------	---

Conforme demonstrado na Tabela 1 pode-se observar parâmetros de tratamento. A eficiência de remoção apresentou os valores de 84,11% de remoção de DBO, e 95,07% de remoção de DQO, seguindo a tendência esperada, mantendo uma alta taxa de eficiência da remoção dos poluentes. A quantidade de matéria orgânica no esgoto recebido pela estação apresentou um valor extremamente elevado, mesmo com essa condição a eficiência do tratamento apresentou alta performance.

O parâmetro de RNFT apresentou um valor elevado de entrada, porém o sistema demonstra eficiência na remoção dos resíduos não filtráveis. O local de coleta ocorre na estação elevatória de esgoto, nessa unidade há uma tendência em acumular sólidos, por esse motivo o valor de entrada do RNFT pode ser expressivo.

Todos os parâmetros analisados demonstram que o tratamento atendeu a todas as exigências técnicas.

6 Vazão

Para realizar o estudo de vazão da ETE, foi realizada a medição no tempo de funcionamento da bomba, considerando a vazão dimensionada.

A vazão da estação elevatória de esgoto apresenta um valor de 7,69 l/s, de acordo com as especificações técnicas da bomba instalada. Foi realizada uma verificação por meio da medição da vazão de saída do efluente no dia 15 de março de 2024 que apresentou o seguinte resultado:

Tabela 2 – Medição de Vazão

Teste de vazão saída (15/03/2024)			
Tempo (s)	Volume (L)	Vazão(L/s)	Média (L/s)
2,5	20	8,00	7,81
2,82	20	7,09	Desvio Padrão
2,4	20	8,33	0,64

Por meio desse ensaio foi possível encontrar uma vazão média de lançamento de $7,81 \pm 0,64$, que não apresenta uma diferença significativa em relação à vazão de recalque.

7 Conclusão

Desse modo, pode-se concluir após a análise que a Estação de Tratamento de Efluentes está operando em perfeito funcionamento, tratando todos os efluentes da universidade de forma adequada.

Iago Gabriel de Oliveira Vieira
Engenheiro Sanitarista e Ambiental
CREA/BA: 052050949-8

8 Bibliografia

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 13969: Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e disposição final dos efluentes líquidos - Projeto, construção e operação. Rio de Janeiro, 1997.

BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução CONAMA Nº 430, de 13 de maio de 2011. Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução CONAMA Nº 357/2005. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 16 maio 2011. Seção 1, p. 81-84.

COSTA, F. D. Manual de Operação e Manutenção: Estação de Tratamento de Efluentes da Universidade Federal do Oeste da Bahia, CiclusLife – Soluções em Saneamento, Bahia, 2019.

COSTA, F. D. Memorial Descritivo e de Cálculo do Sistema de Tratamento de Esgoto da Universidade Federal do Oeste da Bahia, CiclusLife – Soluções em Saneamento, Bahia, 2019.

TSUTIYA, Milton Tomoyuki e ALÉM SOBRINHO, Pedro. Coleta de transporte de esgoto sanitário. São Paulo: Epusp/PHD. Acesso em: 05 mar. 2024. 1999

9 ANEXO





Análises de Efluentes

DADOS DO CLIENTE

Nome/Razão Social: **2D Engenharia Sustentável Ltda**

CPF/CNPJ: **14.312.375/0001-57**.

Endereço: **Rua da Prainha, nº. 1326 - Morada Nobre. CEP: 47.8010-047**

Cidade: **Barreiras-BA.**

Telefone: **(71) 99903-2142**

Responsável: **Denis**

Estado: **BA**

DADOS DA AMOSTRA

Amostra: **Efluente**

Data de Validade: **24h**

Tipo de Amostra: **Efluente bruto e tratado**

Coletador: **Equipe Science**

Volume da Amostra: **5.000 mL**

Hora Coleta: **15:33**

Local de Coleta: **Estação de Tratamento de Efluentes da UFOB.**

Hora Recebimento: **15:45**

Data Coleta: **24/10/2025**

Início do Ensaio: **24/10/2025**

Data Recebimento: **24/10/2025**

Legislação: **Conama 430/11.**

Temperatura de Recebimento: **29 °C**

Fim do Ensaio: **30/10/2025**

RESULTADOS ANALÍTICOS

Parâmetro	Entrada	Saída	Unidade	Valor de Referência Efluente Tratado	Eficiência	Referência	Data da Análise
pH	6,75	7,1	-	5,0-9,0	-	SMEWW4500H ⁺	24/10/2025
DBO _{5,20}	755	120	mg L ⁻¹	<120 mg/L*	84,11%	SMEWW5210B	25/10/2025
DQO	1.258	62	mg L ⁻¹	-	95,07%	EPA 410.4	25/10/2025
Temperatura	30,3	28,8	°C	<40°C	-	SMEWW2550B	24/10/2025
RNFT	1.800	18,3	mg L ⁻¹	<30 mg L ⁻¹	-	SMEWW2540D	27/10/2025
Sólidos Sedimentáveis 1h	400,0	<0,1	mL L ⁻¹	≤ 1ml L	-	SMEWW2540F	24/10/2025
Sólidos Totais Dissolvidos	2600	297	mg L ⁻¹	-	-	SMEWW2540B	24/10/2025
Óleos e Graxas (Mineral)	<1,0	<1,0	mg L ⁻¹	≤ 20 mg L ⁻¹	-	SMEWW5520	27/10/2025
Óleos e Graxas (Vegetal/Animal)	<1,0	<1,0	mg L ⁻¹	≤ 50 mg L ⁻¹	-	SMEWW5520	27/10/2025

Especificações

CONAMA Nº 430, de 13 de maio de 2011, Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução nº 357, de 17 de março de 2005.

Conclusões do Ensaio

Legendas:

* - máximo de 120 mg/L, sendo que este limite somente poderá ser ultrapassado no caso de efluente de sistema de tratamento com eficiência de remoção mínima de 60% de DBO, ou mediante estudo de autodepuração do corpo hídrico que comprove atendimento às metas do enquadramento do corpo receptor.

DBO_{5,20} - Demanda Bioquímica de Oxigênio 5 dias à 20°C.

SMEWW - Standard Methods for the Examination for Water and Wastewater

EPA - Environmental Protection Agency

Barreiras, 03 de novembro de 2025.

Caroline Oliveira Pinto
Química Responsável CRQ: 71000960

Outubro de 2025	Horário de acionamento da bomba														
Dia	Inicio	Fim	Inicio	Fim	Inicio	Fim	Inicio	Fim	Inicio	Fim	Inicio	Fim	Duração total	Volume (m³)	Vazão (m³/h)
1	08:41	09:00	16:20	16:41									00:40	15,80	2,19
	00:19	00:21	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00			
2	09:00	09:18	16:11	16:30									00:37	14,62	2,03
	00:18	00:19	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00			
3	08:19	08:50	16:12	16:20									00:39	15,41	2,14
	00:31	00:08	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00			
6	08:51	09:15	15:22	15:39									00:41	16,20	2,25
	00:24	00:17	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00			
7	08:26	08:42	16:00	16:15									00:31	12,25	1,70
	00:16	00:15	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00			
8	08:15	08:40	16:11	16:30									00:44	28,44	3,95
	00:25	00:19	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00			
9	09:11	09:24	16:32	16:40									00:21	8,30	1,15
	00:13	00:08	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00			
13	08:09	08:42	16:12	16:25									00:46	18,17	2,52
	00:33	00:13	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00			
16	08:34	08:53	16:40	16:50									00:29	11,46	1,59
	00:19	00:10	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00			
20	08:12	08:40	15:30	15:45									00:43	16,99	2,36
	00:28	00:15	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00			
21	08:41	09:00	16:31	16:48									00:36	14,22	1,98
	00:19	00:17	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00			
22	08:20	08:41	16:17	16:32									00:36	14,22	1,98
	00:21	00:15	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00			
23	09:00	09:25	15:12	15:30									00:43	16,99	2,36
	00:25	00:18	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00			
28	08:11	08:30	16:14	16:25									00:30	11,85	1,65
	00:19	00:11	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00			

